

ÚZEMNÍ PLÁN ZLOSYŇ

Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP

LEGENDA :

Hranice

hranice řešeného území

katastrální hranice

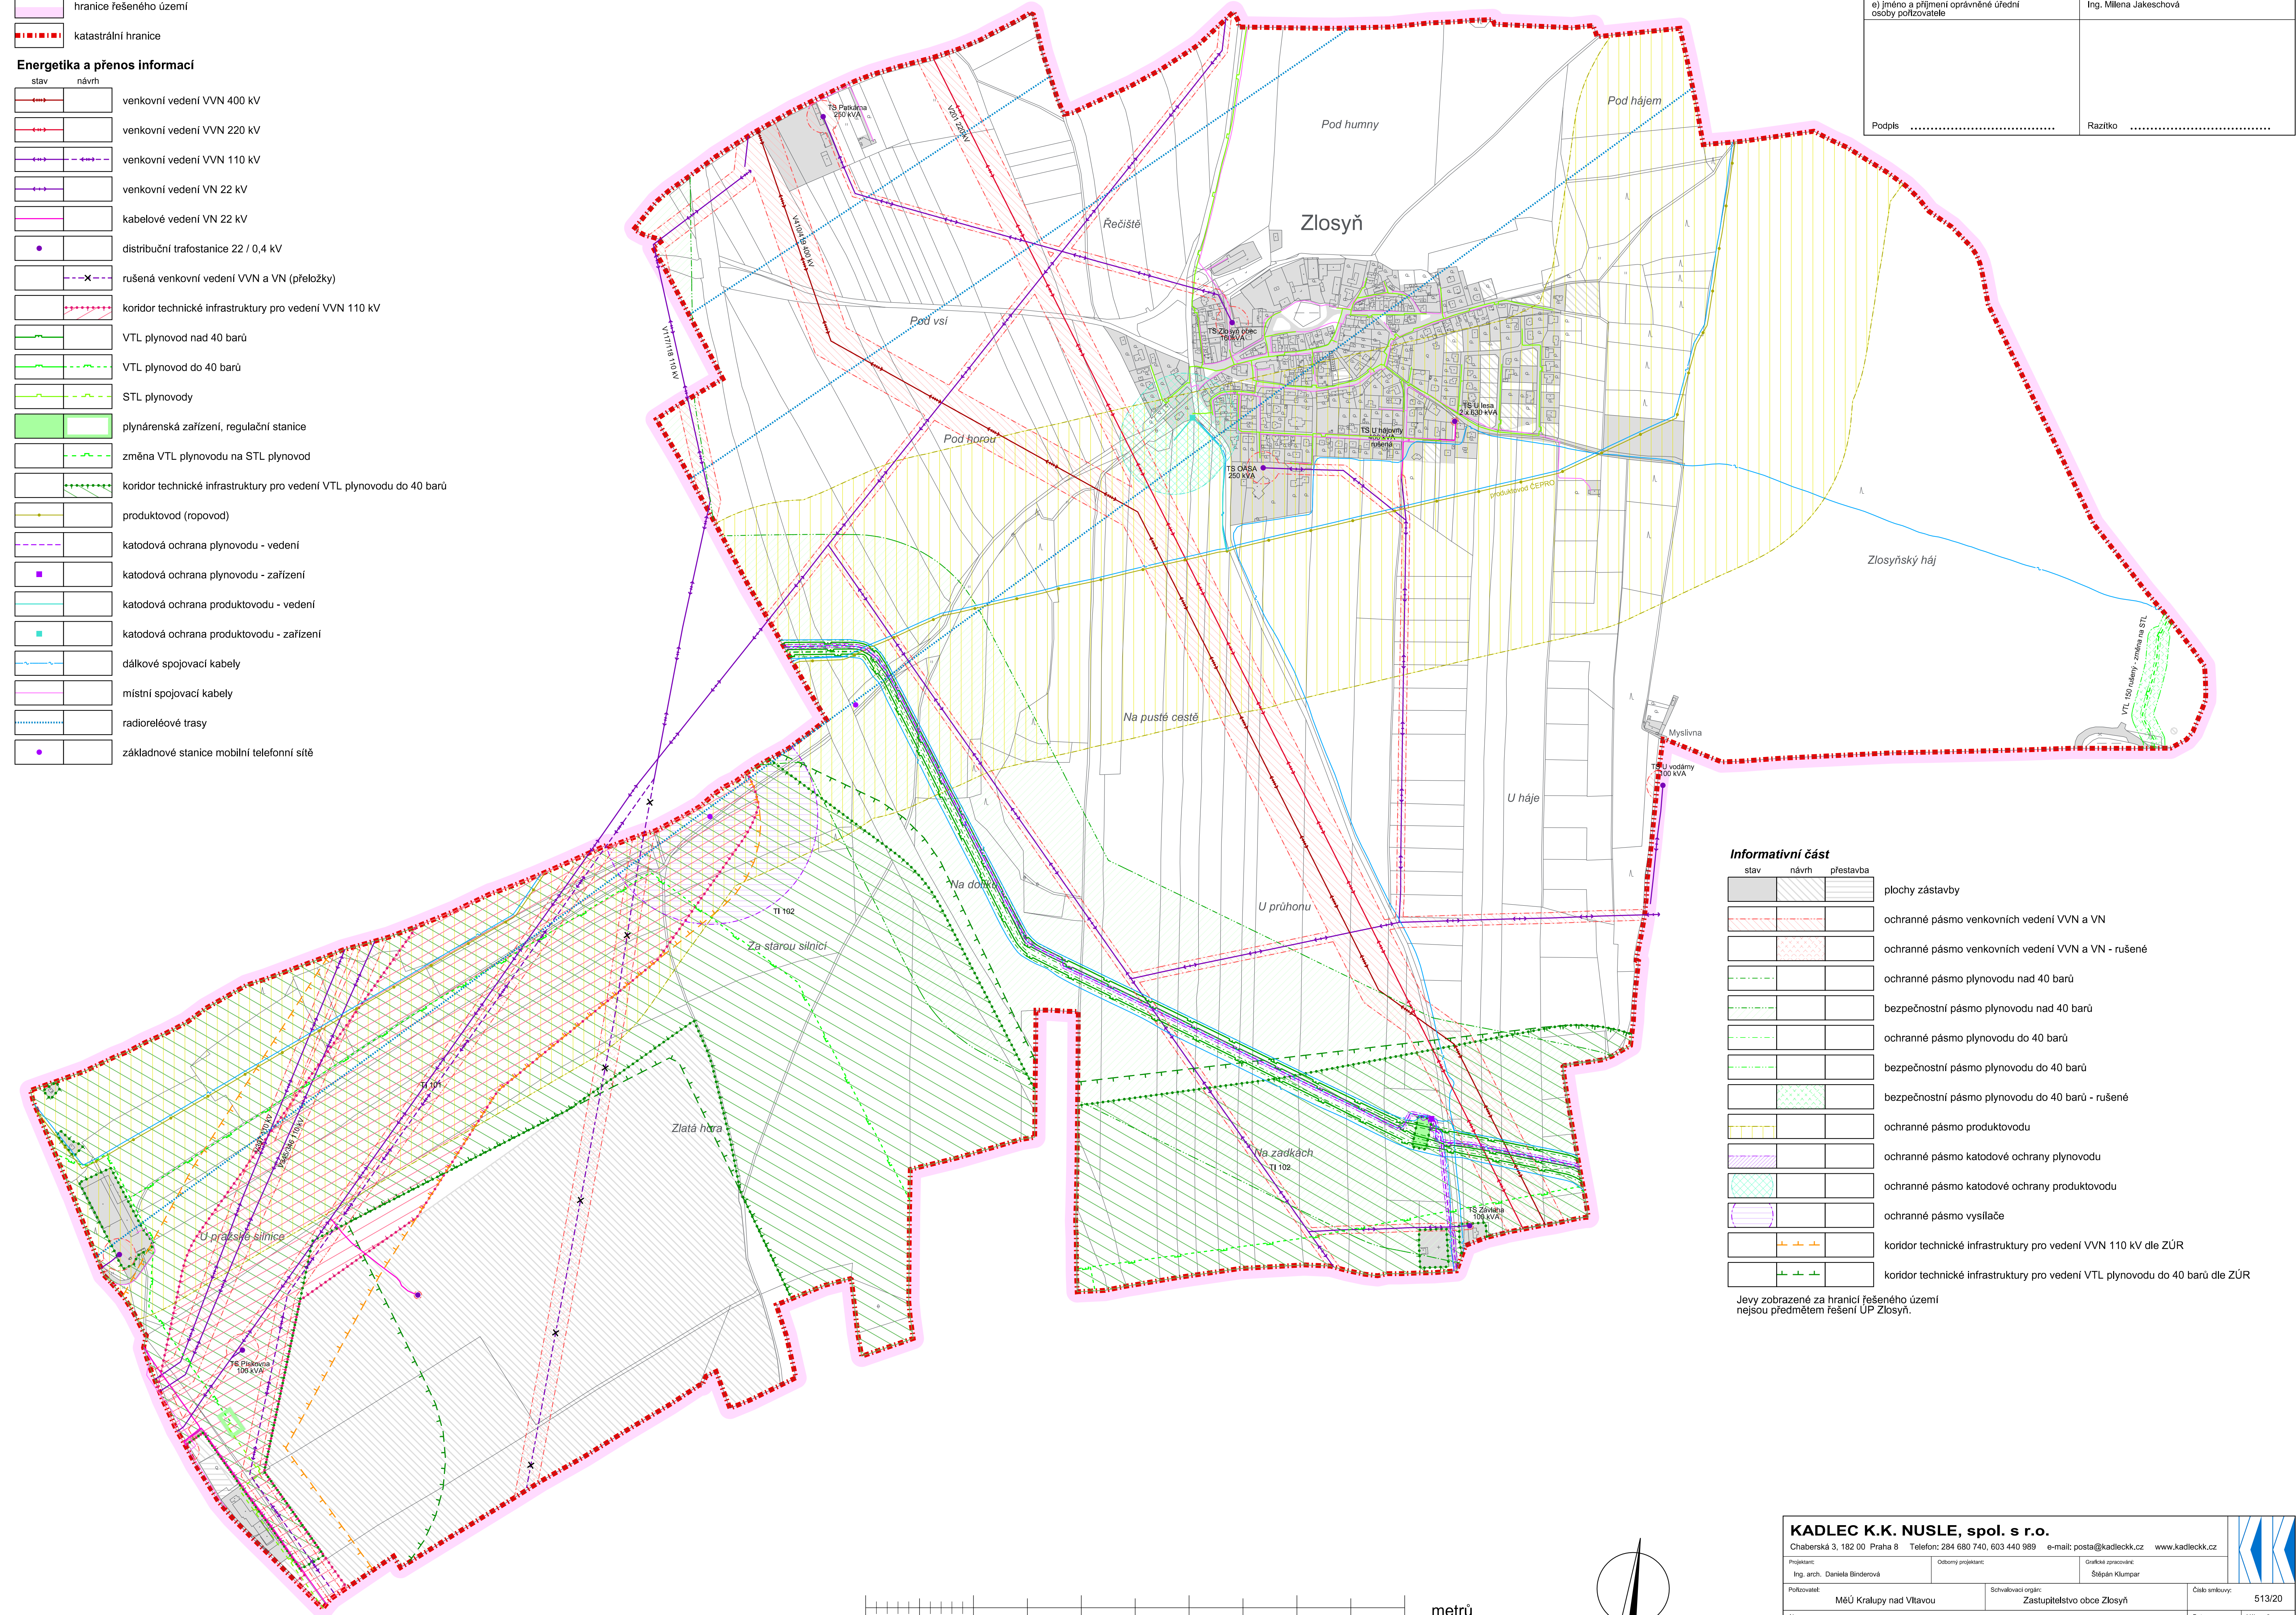
Energetika a přenos informací

stav

návrh

venkovní vedení VVN 400 kV

venkovní vedení VVN 220 kV

venkovní vedení VVN 110 kV

Záznam o účinnosti	
Úplné znění ÚP Zlosyň po vydání Změny č. 1 ÚP	
a) správní orgán, který poslední změnu vydal:	Zastupitelstvo obce Zlosyň
b) pořadové číslo poslední změny:	1
c) datum nabytí účinnosti poslední změny:	
d) pořizovatel	Městský úřad Kralupy nad Vltavou Obor výstavby a územního plánování
e) jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele	Ing. Milena Jakeschová
Podpis	Razítko

Informativní část

stav

návrh

přestavba

plochy zástavby

ochranné pásmo venkovních vedení VVN a VN

ochranné pásmo venkovních vedení VVN a VN - rušené

ochranné pásmo plynovodu nad 40 barů

bezpečnostní pásmo plynovodu nad 40 barů

ochranné pásmo plynovodu do 40 barů

bezpečnostní pásmo plynovodu do 40 barů

bezpečnostní pásmo plynovodu do 40 barů - rušené

ochranné pásmo produktovodu

ochranné pásmo katodové ochrany plynovodu

ochranné pásmo katodové ochrany produktovodu

ochranné pásmo vysílače

koridor technické infrastruktury pro vedení VVN 110 kV dle ZÚR

koridor technické infrastruktury pro vedení VTL plynovodu do 40 barů dle ZÚR

Jevy zobrazené za hranicí řešeného území nejsou předmětem řešení ÚP Zlosyň.